

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

校验证书

证书编号：201611-723

设备名称： 变压器绕组变形测试仪

规格型号： HNGY801

制造单位： 武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号： GY201611-723

检定依据： DL/T911-2004 电力变压器绕组变形的频率

响应分析法

检定结论： 合格

核验员： 

检定员：

检定日期：2016 年 11 月 08 日

有效期至：2017 年 10 月 31 日

地址：武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1404 室

电话:027-86839376

传真: 027-86619781


检 测 报 告

温度： 32 °C

相对湿度： 85 %

编号：201611-723

设备名称：	变压器绕组变形测试仪	型号：	HNGY801		
生产厂家：	武汉华中华能高电压	出厂日期：	2011-10-03		
额定容量：	100	分接范围：	无	油温：	20
各级电压：	10KV-400V	联结组标号：	无	环境温度：	20
1.	HVOA00. dwd	分接 MV：	1	分接 HV：	1
测试时间：	2010 年 11 月 8 日 16:43:13	注入点：	0	测量点：	A
2.	HVOB00. dwd	分接 MV：	1	分接 HV：	1
测试时间：	2010 年 11 月 8 日 17:3:11	注入点：	0	测量点：	B
3.	HVOC00. dwd	分接 MV：	1	分接 HV：	1
测试时间：	2010 年 11 月 8 日 17:11:1	注入点：	0	测量点：	C

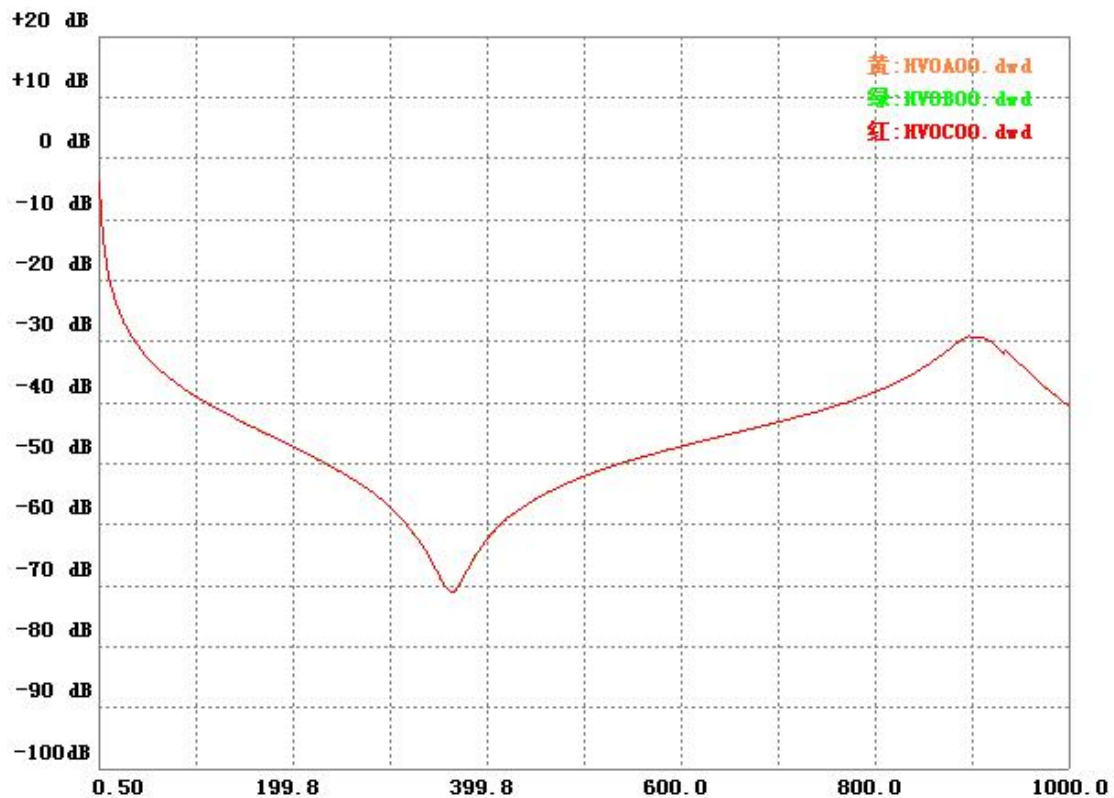

相关系数:	1-100K	100K-600K	600K-1000K	1K-1000K	分析结果
R(1A-2B)	6.726	6.042	5.954	6.805	一致性很好
R(1A-3C)	6.730	5.479	5.425	6.309	一致性很好
R(2B-3C)	6.690	5.965	5.941	6.719	一致性很好

试验单位:	武汉中华能高电压科技发展有限公司	试验人员:	
报告日期:	2016 年 11 月 08 日 15:13:0		
报告备注			